



Comune di Uri

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche - Uri

PEBA

Sindaco Dott.ssa Lucia Cirroni

Assessore Sig. Antonio Michele Fiori



Allegato A.11

ELABORATI GRAFICI

A.11 Abaco interventi su edifici pubblici

scala _

PROGETTAZIONE

Coordinatore: arch. Francesco Dettori

Collaboratori: arch. Anna Corongiu
arch. paes. Laura Carbini

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
servizio tecnico: geom. Antonio Simula

R.U.P.: geom. Lucia Cannas Aghedu

data

MARZO 2021

agg.

CRITICITA'

Accesso Edifici Pubblici: criticità

Edifici pubblici con scarsa accessibilità ai sensi del DM 236/89.

Ubicazione

Criticità riscontrata negli edifici: 9-Poste italiane, 10-Carabinieri, 11-Biblioteca, 13-Ex Lavatoio_Spazio espositivo, 18-Centro volontariato-Biblioteca.


PRESCRIZIONI

Art. 14 Edifici pubblici: prescrizioni



11. Rampe: larghezza minima 90 cm, pendenza massima 8% in caso di adeguamento, 5% in caso di nuova realizzazione; ogni 10 m e in caso di interruzioni per porte, prevedere ripiani orizzontali 1,50 x 1,50 o 1,40 x 1,40 m. Se il parapetto non è pieno, deve essere previsto un cordolo di altezza minima 10 cm. Dislivelli superiori a 3,20 m non sono accessibili se superati mediante rampe poste in successione (DM 236/89).

INDIRIZZI

PIANTA

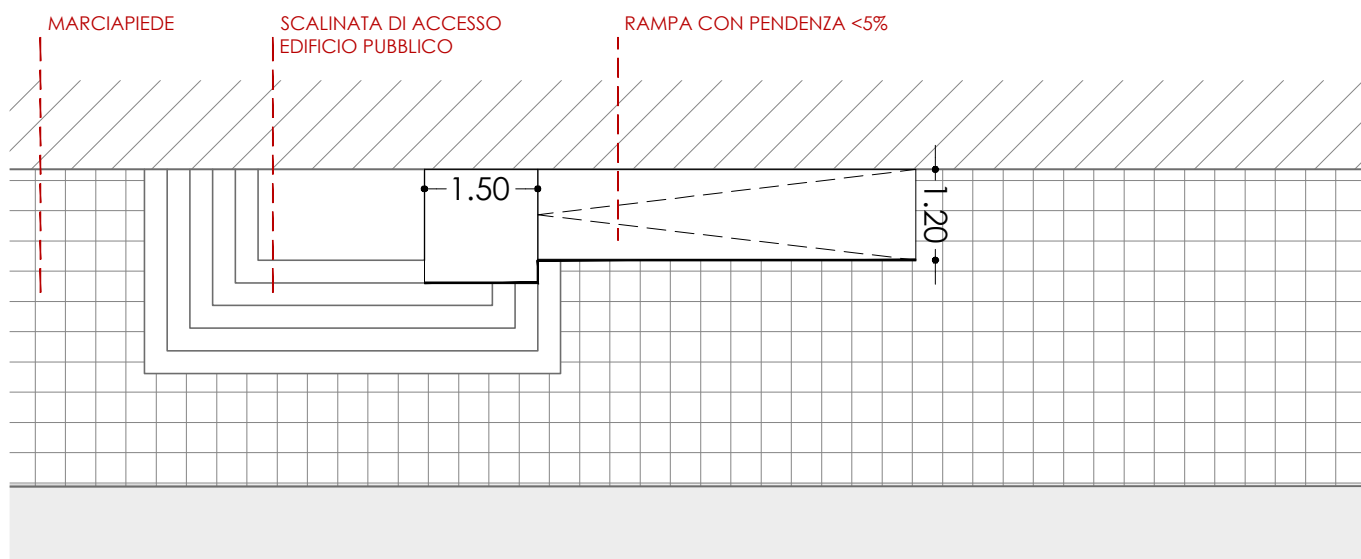

PROSPETTO

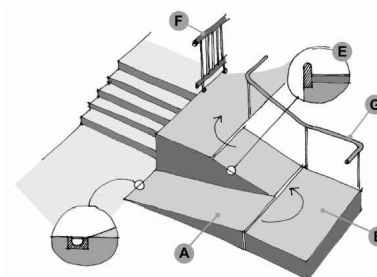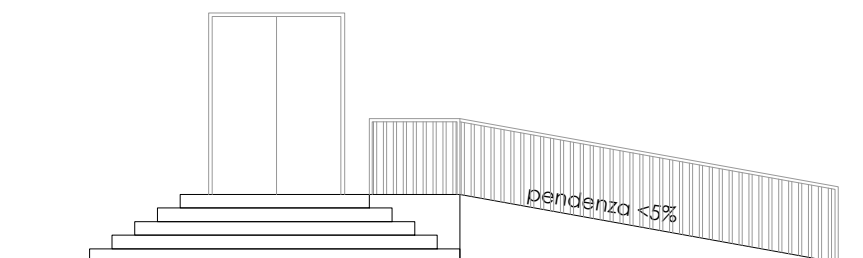

PARAMETRI ESSENZIALI

- E Deve essere previsto un cordolo a protezione dal vuoto, specie se non c'è un parapetto pieno, di almeno 10cm di altezza.
- F In relazione alla tipologia della rampa, ai dislivelli ed alla collocazione, è opportuno prevedere dei parapetti a protezione del vuoto.
- G Il corrimano, continuo lungo il percorso della rampa, deve avere le stesse caratteristiche previste per quello della scala.